

IN-VÄRDET PÅ INLOPPSBRUNNEN ÄR
BASHÖJDEN 0 (CM). KOMMANDE HÖJDER
ANGES I FÖRHÅLLANDE TILL BASHÖJDEN.

IN 0
UT -35

INLOPPSBRUNN Ø 1000x1500
OSÄKERT LÄGE

IN -46

Ny 3-kammarbrunn, 2 m³
Töms samtidigt som slamavskiljningen

UT-NIVÅ PÅ NY FÖRDELNINGSLEDNING ÄR LAGD
PÅ SAMMA UT-NIVÅ SOM BEFINTLIGA

IN -37
UT -51

IN -62

IN -68

IN -76

TILLOPPSLEDNING FRÅN SLAMAVSKILJARE
OSÄKERT LÄGE

IN -64
UT -76


IN -78
UT -92

IN -87
UT -97

16m

30m

SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

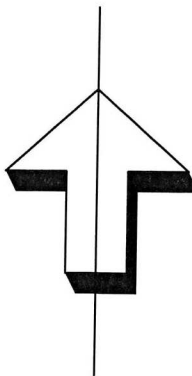

TECKENFÖRKLARING

--- NY SPRIDNINGSLEDNING
--- BEF SPRIDNINGSLEDNING
=== NY FÖRDELNINGSLEDNING
=== BEF FÖRDELNINGSLEDNING

○ BEF FÖRDELNINGSBRUNN
UTVÄNDIG
○ NY FÖRDELNINGSBRUNN
UTVÄNDIG
○ NY TREKAMMARSBRUNN
○ BEF LUFTNINGSBRUNN 400Ø
○ NY LUFTNINGSBRUNN 400Ø
○ BEF FÖRDELNINGSBRUNN INVÄNDIG
○ NY FÖRDELNINGSBRUNN INVÄNDIG

BRUNNAR

NR	X	Y
1	-	-
2	-	-
3	148434.4	6908450.4
4	148437.9	6908445.0
5	148445.1	6908446.2
6	148452.0	6908446.2
7	-	-
8	-	-
9	-	-

ANMÄRKNING

HÄNVISNING

KOORDINATSYSTEM
SWEREF 99 17 15

HÖJDSYSTEM
RH2000

VID FÖRLÄGGNING OCH UTFÖRANDE, SE
NATURVÅRDSVERKET'S FAKTABLAD 4,
INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR

R9 R10 R11 R12 R13 R14

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

BEF SPRIDNINGSLEDNING
OSÄKERT LÄGE

TYRÉNS

STRANDGATAN 4
871 45 HÄRNÖSAND

TEL: 010 452 20 00
FAX: 010 452 39 50

UPPGÄVS NR
264 970

RTAD AV
EI

HANDLAGGARE
MS

DATUM
150911

ANSVARIG
MS

HÄMRE-LÅNGSJÖN

UTBYGGNAD INFILTRATIONSANLÄGGNING

SKALA
1:100

NUMMER

RITNING1

A1